

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

12.12.2019 р. № ІУ 173193462294

За результатами розгляду поданої **ТОВ "РУСАНІВ НАФТА"**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

04 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- проектом передбачено відведення поверхневих стоків в локальні очисні споруди попередньої очистки від можливих забруднюючих стоків АЗК, з влаштуванням лотків дощових стоків. Фактично – лотки дощових стоків не змонтовано,
- не змонтовано систему пожежної сигналізації, систему сигналізації загазованості,
- не встановлено пожежні щити,
- не встановлено дорожні знаки та відсутня дорожня розмітка,
- не змонтоване наземне газове обладнання, насоси, манометри, запірні та запобіжна арматура,
- на автозаправних колонках відсутні заправочні пістолети,
- відсутнє внутрішнє обладнання операторської,
- розведення тимчасових електромереж, що використовується для електрозабезпечення об'єкта будівництва виконано по поверхні землі,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката **«Будівництво автомобільного заправного комплексу (Требухівська сільська рада, Броварського району Київської області). Коригування»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,


Київська обл., Броварський р-н, Требухівська сільська рада


місце розташування об'єкта)

відмовлено.

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МП

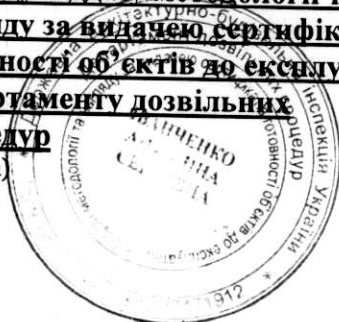


(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)